



Wiremold®

## A/V Table Boxes USB Upgrade Kit

### Kit de mise à niveau USB pour les boîtes de table A/V

### Kit de actualización USB para cajas de A/V para mesas

No: 1021190 – 06/18

Installation Instructions • Notice d'Installation • Instrucciones de Instalación

Catalog Number(s) • Numéro(s) de catalogue • Número(s) de catálogo: TBUSBKIT, TBUSBFKIT

Country of Origin: Made in US • Fabriqué aux États-Unis • Hecho en US

Legrand electrical systems conform to and should be properly grounded in compliance with requirements of the current National Electrical Code or codes administered by local authorities.

All electrical products may present a possible shock or fire hazard if improperly installed or used. Legrand electrical products may bear the mark of a Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL) and should be installed in conformance with current local and/or the National Electrical Code.

Les systèmes électriques Legrand sont conformes aux exigences du Code national de l'électricité en vigueur ou aux codes locaux et devraient être mis au sol conformément à ceux-ci.

Tous les produits électriques peuvent comporter un risque d'électrocution ou d'incendie s'ils sont mal installés ou mal utilisés. Les produits électriques Legrand peuvent porter la marque d'un laboratoire de vérification reconnu à l'échelle nationale (NRTL) et devraient être installés en respectant le Code national de l'électricité en vigueur ou les codes locaux.

Los sistemas eléctricos Legrand observan y deben ser conectados a tierra adecuadamente conforme a los requisitos del Código Eléctrico Nacional o los códigos vigentes establecidos por las autoridades locales.

Todos los productos eléctricos pueden presentar una posible descarga o riesgo de incendio si no son utilizados o instalados adecuadamente. Los productos Legrand pueden llevar la marca del Laboratorio de Pruebas Reconocido a Nivel Nacional (NRTL, por sus siglas en inglés) y deben ser instalados conforme el Código Eléctrico Nacional y/o local vigentes.

#### INCLUDED COMPONENTS:

#### ÉLÉMENTS INCLUS :

#### COMPONENTES INCLUIDOS:

TBUSBKIT – Device Box with Power Cord




TBUSBKIT – Boîtier du dispositif avec cordon d'alimentation

TBUSBKIT – Caja de dispositivos con cable de alimentación

TBUSBFKIT – Device Box for Field Wiring

TBUSBFKIT – Boîte de dispositif pour câblage sur le terrain

TBUSBFKIT – Caja de dispositivos para el tendido de cables

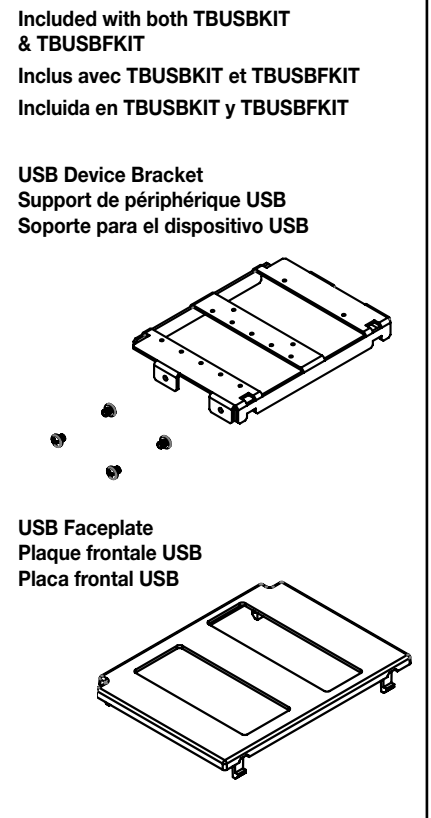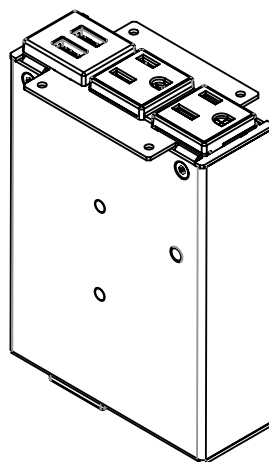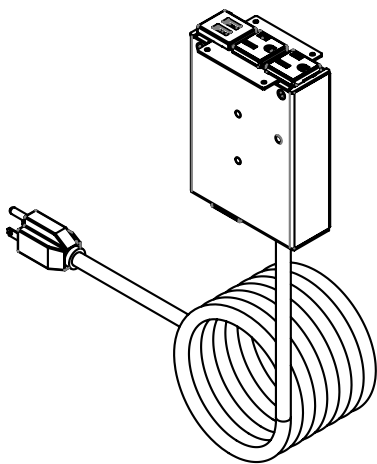


## INSTALLATION: • INSTALLATION : • INSTALACIÓN:

**1** Loosen thumbscrews and remove mounting brackets to free assembly from table.

Desserrez les vis à serrage et retirez les supports de montage pour libérer l'assemblage de la table.

Afloje los tornillos y retire los soportes de montaje para separar el montaje de la mesa.

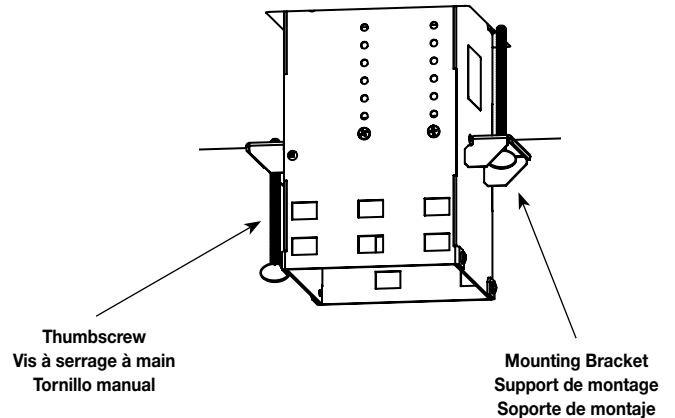


**2** Remove device plate from table box by removing the four (4) #8-32 screws. Remove any data cable and old power module at this time. Note the location the device plate is installed.

Retirez la plaque de l'appareil de la boîte en retirant les quatre (4) vis n° 8-32. Retirez pour le moment les câbles de données et l'ancien module d'alimentation. Notez l'emplacement de la plaque de l'appareil.

Retire los cuatro (4) tornillos n.º 8 a 32 para separar la placa de dispositivos de la caja para mesa. Retire cualquier cable de datos y módulo de potencia anterior en este momento. Observe la ubicación donde se instala la placa de dispositivos.

A/V Table Box  
Boîtier d'encastrement sous table A/V  
Caja de A/V para mesas

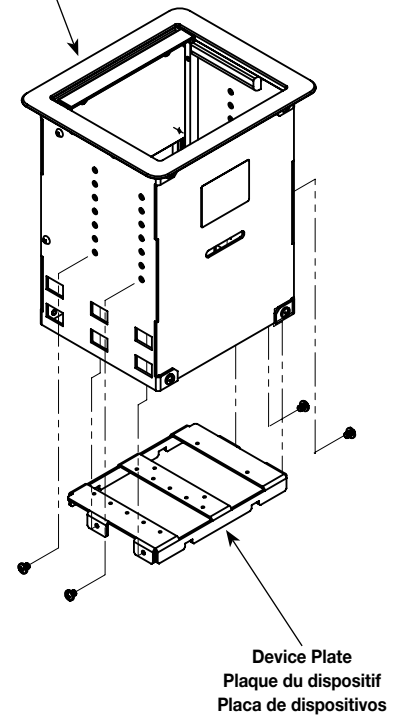


**3** Install the new USB bracket into table box using the same #8-32 screws in the same location the bracket was previously installed and reinstall table box into table.

Installez le nouveau support USB dans la boîte de table en utilisant les mêmes vis n° 8-32 au même endroit où le support était précédemment installé et réinstallez la boîte de table dans la table.

Instale el nuevo soporte para USB en la caja para mesa con los mismos tornillos n.º 8 a 32 y en la misma ubicación donde se instaló anteriormente el soporte; luego vuelva a instalar la caja para mesa en la mesa.

A/V Table Box  
Boîtier d'encastrement sous table A/V  
Caja de A/V para mesas

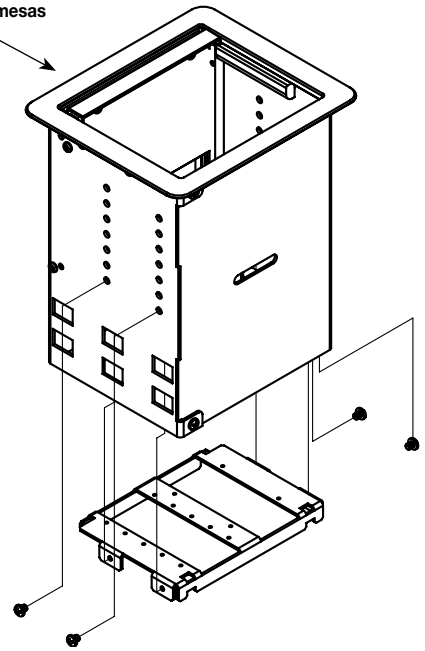

**4a**

**FIELD WIRING INSTRUCTIONS –  
Skip to Step 4B for cord-ended units.**

Feed 12 AWG 3wire cable whip through the right side opening in the device plate (opening with (4) screw holes). Remove side cover to expose wiring connections and attach cable whip to bottom of device box using 1/2" (.875 dia) trade size opening. Use wire connectors already attached to internal wires to make connections and re-attach side cover. (Whip from previously installed power module may be used)

**INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE SUR LE TERRAIN -  
Passez à l'étape 4B pour les unités à cordon.**

Introduisez le fouet du câble 12 AWG à trois fils dans l'ouverture latérale droite de la plaque de l'appareil (ouverture avec (4) trous de vis). Enlevez le couvercle latéral pour exposer les connexions de câblage et attachez le fouet de câble au fond de la boîte du dispositif en utilisant une ouverture de taille commerciale de 1/2" (0,875 dia). Utilisez les connecteurs de fils déjà attachés aux fils internes pour effectuer les connexions et rebrancher le couvercle latéral. (Le fouet du module d'alimentation précédemment installé peut être utilisé.)


**INSTRUCCIONES PARA EL TENDIDO DE CABLES –  
Vaya al Paso 4B para ver las unidades con cables.**

Pase la vuelta del cable de CA de 12 AWG por la abertura del lado derecho de la placa de dispositivos (la abertura que tiene cuatro orificios para tornillos). Retire la cubierta lateral para poder ver las conexiones del cableado y conecte la vuelta del cable en la parte inferior de la caja del dispositivo mediante la abertura de 1/2" (0.875 de diá.). Use los conectores de cables existentes en los cables internos para realizar las conexiones y vuelva a colocar la cubierta lateral. (Puede usar la vuelta del módulo de potencia previamente instalado).

**WARNING:** USB board inside housing. Follow ESD procedure.

**AVERTISSEMENT :** Carte USB à l'intérieur du boîtier. Suivre la procédure ESD.

**ADVERTENCIA:** Tablero USB dentro de la carcasa. Siga el procedimiento ESD.

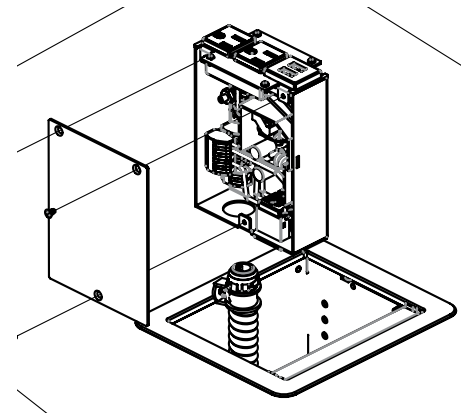

**CAUTION:** Do not place box directly on table when field wiring to prevent scratching table surface. Use board or cloth as barrier.

**ATTENTION :** Ne placez pas la boîte directement sur la table lorsque le câblage est réalisé sur le terrain, afin d'éviter de rayer la surface de la table. Utilisez la planche ou le chiffon comme protection.


**PRECAUCIÓN:** No coloque la caja directamente sobre la mesa al tender los cables; para evitar rayar la superficie de la mesa use una tabla o un trapo a modo de barrera.

# 4b

Feed new USB device box power cord through right side opening in the new device plate (opening with four screw holes). Attach USB device box to device plate using four (4) #4-40 screws removed in Step 2. USB must be nearest to door.

Introduisez le nouveau cordon d'alimentation de la boîte du dispositif USB dans l'ouverture droite de la nouvelle plaque de l'appareil (ouverture avec quatre trous de vis). Fixez la boîte du dispositif USB à la plaque de l'appareil à l'aide des quatre (4) vis n° 4-40 retirées à l'étape 2. USB doit être le plus proche de la porte.

Pase el cable de alimentación de la nueva caja del dispositivo USB por la abertura del lado derecho de la nueva placa de dispositivos (la abertura que tiene cuatro orificios para tornillos). Conecte la caja del dispositivo USB en la placa de dispositivos con los cuatro (4) tornillos n.º 4 a 40 que retiró en el Paso 2. El dispositivo USB debe conectarse más cerca de la puerta.


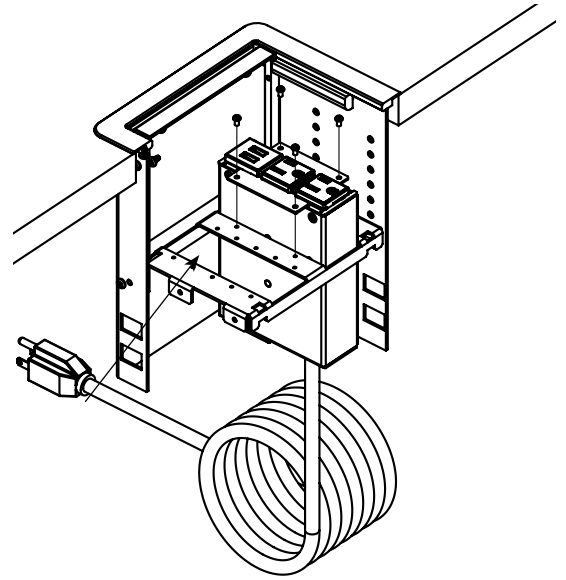


# 5

Re-install all cable kits or device plates removed in Step 2 into the left side of the USB device plate.

Réinstallez tous les kits de câbles ou plaques d'appareils retirés à l'étape 2 dans le côté gauche de la plaque de l'appareil USB.

Vuelva a colocar todos los juegos de cables o placas de dispositivos que retiró en el Paso 2 del lado izquierdo de la placa de dispositivos USB.

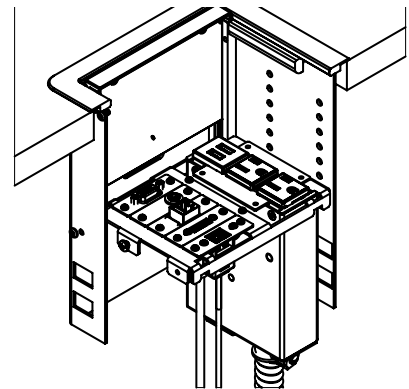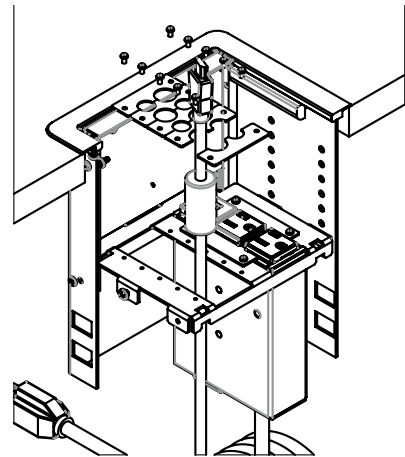

# 7

Snap faceplate onto device plate to finish installation. (In order to insert the faceplate into the box, the cover must be lifted up slightly).


Fixez la plaque frontale sur la plaque du dispositif pour finir l'installation. (Afin d'insérer la plaque frontale dans le boîtier, le couvercle doit être légèrement soulevé).

Encastre la placa frontal en la placa de dispositivos para terminar la instalación. (Para insertar la placa frontal en la caja, se debe levantar levemente la cubierta).

**NOTE:** For installations in which the device plate is at level 1 or 2, the device plate must first be adjusted to level 3 to snap the face plate on and then re-adjusted to the desired level.

**REMARQUE :** pour les installations dans lesquelles la plaque du dispositif est au niveau 1 ou 2, celle-ci doit d'abord être ajustée au niveau 3 afin que la plaque frontale puisse être fixée. Elle peut être ensuite réajustée au niveau désiré.

**NOTA:** en las instalaciones en las que la placa de dispositivos está en el nivel 1 ó 2, la misma debe ajustarse primero al nivel 3 para encastrar la placa frontal y luego reajustarse al nivel deseado.

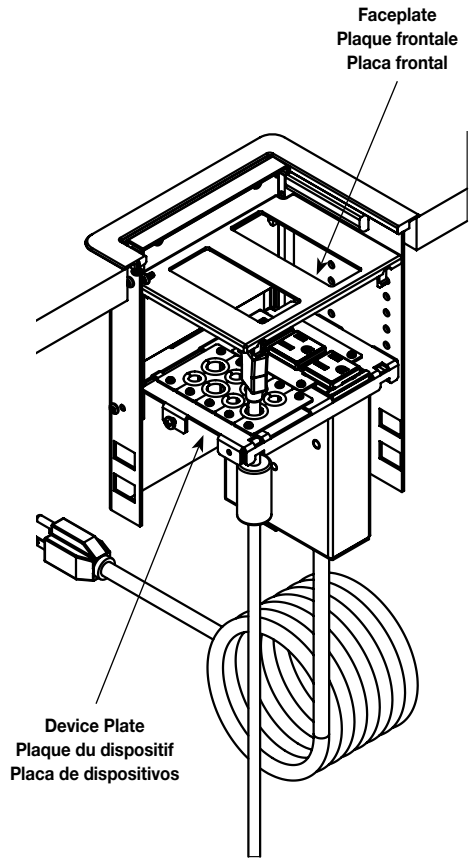





---

No: 1021190 0618



860.233.6251  
1.877.BY.LEGRAND  
[www.legrand.us](http://www.legrand.us)  
[www.legrand.ca](http://www.legrand.ca)

© Copyright 2018 Legrand All Rights Reserved.  
© Copyright 2018 Tous droits réservés Legrand.  
© Copyright 2018 Legrand Todos los derechos reservados.

